

ISTRUZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORTISOLO SALIVARE

- Esame eseguibile in “accesso diretto” Sale Prelievi Alba - Bra - Verduno – Distretti.
- Nei giorni precedenti l’esame ritirare il tampone SALIVETTE presso le segreterie delle sale prelievi di Verduno, Alba, Bra, Distretti.

NOTE PRELIMINARI:

- Se la raccolta deve avvenire al mattino (ore 8.00), effettuarla prima di lavarsi i denti.
Se la raccolta avviene durante il giorno o la notte (es. ore 15.00 o ore 24.00), il campione di saliva può essere raccolto **non prima che siano passati 30 minuti dall’assunzione di cibi o bevande.**
- Il prodotto non è indicato per bambini al di sotto dei 3 anni o pazienti con difficoltà di deglutizione.
- **NON ASSUMERE FARMACI CORTISONICI PRIMA DEL PRELIEVO.**

MODALITÀ DI ESECUZIONE

1 Stringere saldamente il bordo del contenitore interno della Salivette (c) e rimuovere il tappo (a). La rimozione del tappo è facilitata se lo si spinge lateralmente.



2. Fare scivolare il tampone direttamente in bocca. Per facilitare l’operazione battere delicatamente il fondo della provetta in modo che il tampone si sposti verso la bocca.



Non toccare il tampone con le dita.

NON estrarre il contenitore interno (c) da quello esterno (d).

NON buttare il contenitore interno (c)

3. Raccogliere la saliva, masticando delicatamente il tampone per un minuto. In ogni caso, tenete il tampone in bocca finché sentite che non riuscite a trattenervi dall’inghiottire la saliva prodotta.

NON strizzare il tampone con i denti.




4. Riporre il tampone nel contenitore interno (c) e chiudere la Salivette premendo saldamente il tappo.

5. Indicare sull’etichetta cognome, nome, data e ora della raccolta.

MODALITÀ DI CONSEGNA

- Negli orari predefiniti, dopo aver eseguito l’accettazione diretta presso le segreterie della sala prelievi di Verduno, Alba, Bra, i campioni vanno consegnati presso i punti prelievo.
- Se impossibilitati a consegnare subito il campione dopo averlo raccolto (es. prelievo di mezzanotte), è importante **conservare la Salivette in frigorifero** e consegnare il giorno successivo presso le Sale Prelievi.

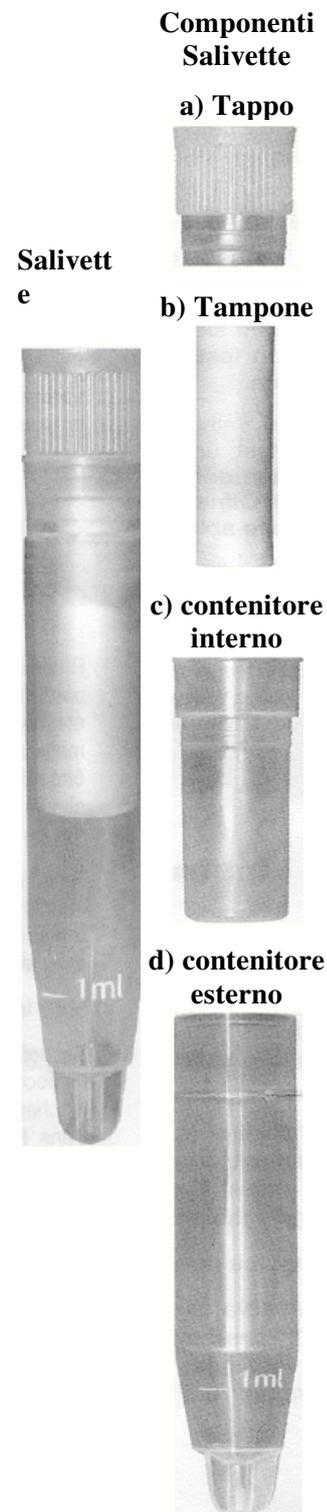

Redazione	Verifica contenuti e Approvazione	Emissione	Codifica
Dellaferrera Marina	Coordinatrice SC Laboratorio Analisi Varetto Cristiana	Direttore S.C. Laboratorio Analisi Dott. Gianmatteo Micca	DOC_02 Rev.1 - luglio 2023