

ISTRUZIONI PER RICERCA DEL SANGUE OCCULTO FECI SU 3 CAMPIONI

- Esame eseguibile in “accesso diretto” presso le Sale Prelievi di Alba - Bra - Verduno – distretti.
- Nei giorni precedenti l’esame ritirare, presso le segreterie delle Sale prelievo, gli appositi contenitori con conservante.


NOTE PRELIMINARI:

- Non effettuare la raccolta del campione durante o entro 3 giorni dal ciclo mestruale e/o mentre si è affetti da emorroidi sanguinanti.
- Evitare di contaminare le feci con le urine.
- Alcool, aspirina e altri medicinali assunti in eccesso possono causare irritazione gastrointestinali che provocano sanguinamento occulto, pertanto queste sostanze dovrebbero essere sospese almeno 48 ore prima del test.

MODALITÀ DI PRELIEVO

Raccogliere in 3 giorni differenti, nel seguente modo, una piccola quantità di feci ed immetterla in 3 diversi contenitori, dopo averli contrassegnati con dati anagrafici e data raccolta:

- Togliere il tappo verde del contenitore, girandolo verso sinistra e tirandolo verso l’alto
- Prelevare il campione di feci con la sonda di campionamento sfregando diverse aree della superficie delle feci; prelevare una quantità sufficiente in modo da coprire la spirale della sonda;
- Inserire la sonda di campionamento nel contenitore e chiudere il tappo. Non ripetere questa operazione più di una volta;
- Agitare energicamente il contenitore capovolgendolo su e giù diverse volte;
- I campioni così raccolti, devono essere conservati in frigorifero e consegnati preferibilmente entro le 24 ore dalla raccolta e comunque non oltre i 3 giorni.

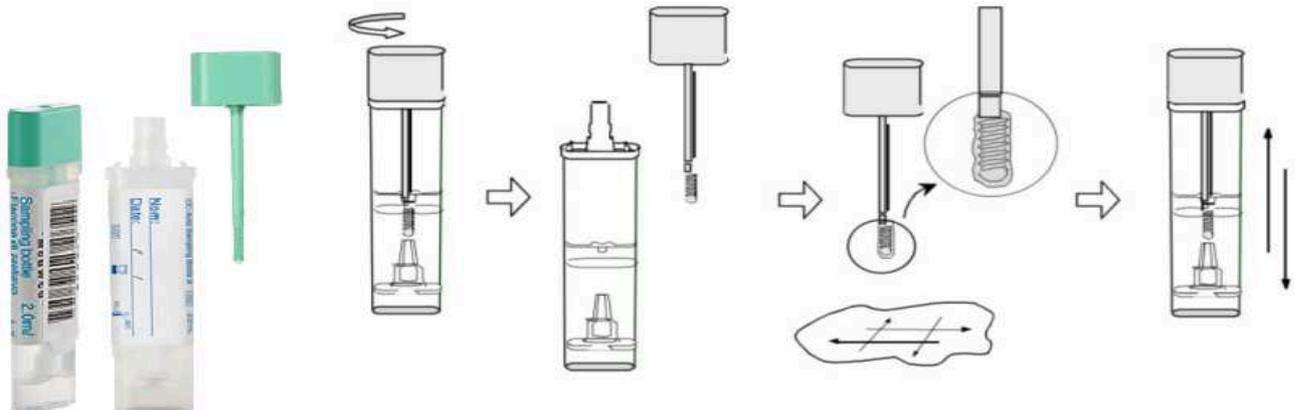

MODALITÀ DI CONSEGNA

- Negli orari predefiniti, dopo aver eseguito l’accettazione diretta presso le segreterie della sala prelievi di Verduno, Alba, Bra, Distretti, i campioni vanno consegnati presso i punti prelievo.
- Se il test è richiesto su 3 campioni, ripetere la raccolta in 3 giorni diversi con le modalità descritte, poi consegnare tutti i campioni insieme a raccolta completata.

Redazione	Verifica contenuti e Approvazione	Emissione	Codifica
Dellaferrera Marina	Coordinatrice SC Laboratorio Analisi Varetto Cristiana	Direttore S.C. Laboratorio Analisi Dott. Gianmatteo Micca	DOC_05 Rev.1 - luglio 2023